

Sommario

Differenze tra S4Q30 rel.01 e S4Q30 rel.02	3
---	----------

Differenze tra S4Q30 rel.01 e S4Q30 rel.02

Nell'aggiornamento hardware della scheda espansione S4Q30, utilizzata nei prodotti PMQ2C e PMQ3C, si sono introdotte le seguenti differenze tecniche:


- Aggiunte nr. 8 uscite statiche
- Aggiunti nr. 2 ingressi per encoder SSI.
- Aggiunti nr. 2 ingressi analogici.
- Eliminato il connettore per collegamento a pulsantiere

Di conseguenza i connettori delle uscite analogiche e degli ingressi analogici, sono stati rinominati, oltre che spostati fisicamente di posizione.


NOTA: Le caratteristiche elettriche e la piedinatura dei morsetti non cambia.

S4Q30 rel.01		S4Q30 rel.02	Descrizione
CN16	→	CN17	4 uscite analogiche +/-10V, 16bit
CN17	→	CN18	2 ingressi analogici 12bit
CN18	→	eliminato	Tastiere remotate
---	→	CN19	Ingressi per 2 encoder SSI

rel.01

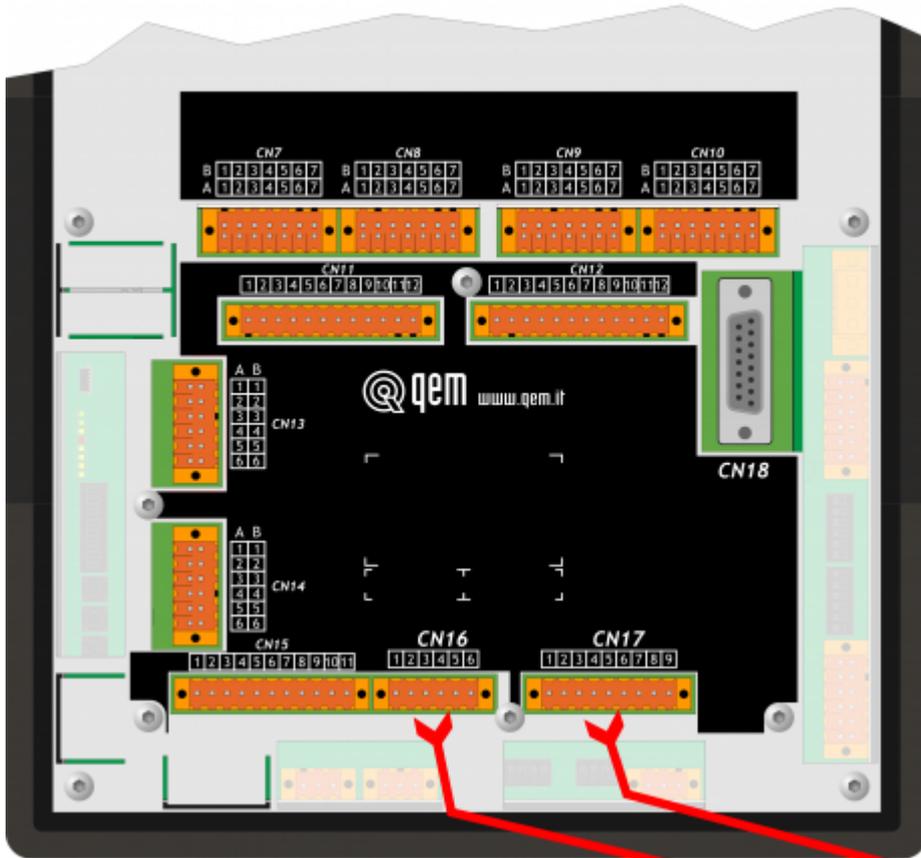

rel.02

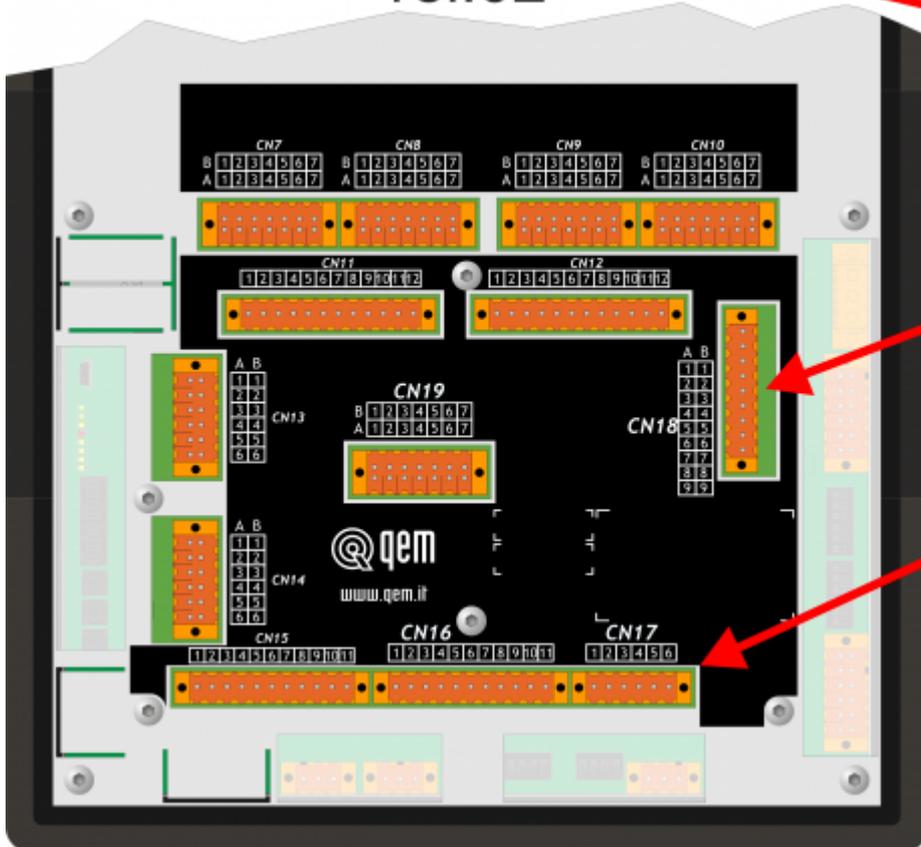

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga

informazioni più recenti di questo documento.